高圧ガス安全
優良保安
事業例

点検ハンドブックの活用

LP 販売-1-2-5

	使用期限
(※1)保安確保機器	1年 / 3年
圧力調整器	10年 / 7年
高圧ホース	10年 / 7年
低圧ホース	10年 / 7年
ガス栓(ねじガス栓)	15年(10年)
ガス漏れ警報遮断装置	10年
対震自動ガス遮断器	10年
漏えい検知装置(LT型)	10年
燃焼器用ホース	7年
ガス放出防止器	7年
逆止付根元バルブ	7年
配管用フレキ管・継手	7年
迅速継手付ゴム管	4年
ホースバンド	2年
ガスメーター(※2) 6m³/hまで	10年
ガスメーター(※2) 6m³/hを超えるもの	7年
中圧メーター(※3)	期限なし
ガス漏れ警報器	5年

(※1) 液化石油ガス法告示第121号に基づく期間
(※2) 計量法に基づく検定有効期間
(※3) 計量法対象外
使用量又は使用年月を目安に交換
※圧力が10kPaを超えるガスの体積の計量に使用するもの

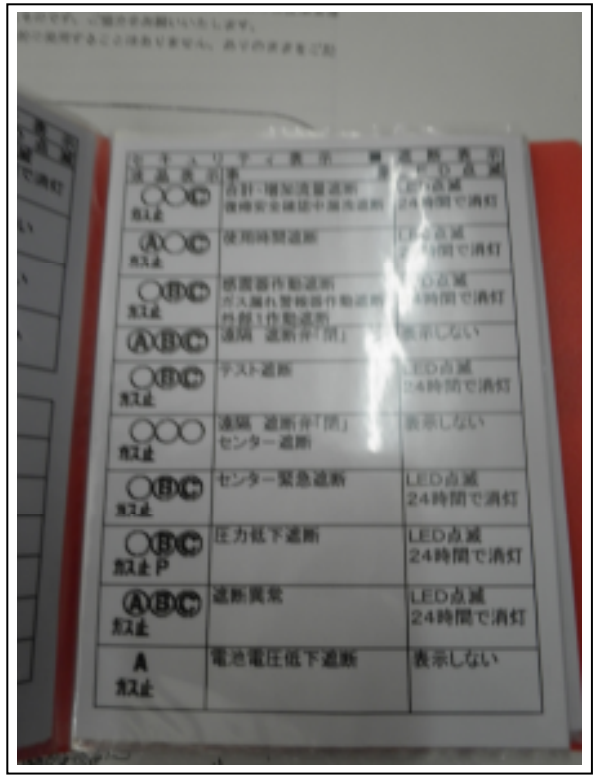

○○Ⓒ ガス止	合計・複数流量遮断 後検安全確認中漏洩遮断	LED点滅 24時間で消灯
Ⓐ○Ⓒ ガス止	使用時間遮断	LED点滅 24時間で消灯
○ⒷⒸ ガス止	燃焼器作動遮断 ガス漏れ警報器作動遮断 外部1作動遮断	LED点滅 24時間で消灯
ⒶⒷⒸ	遠隔 遮断弁「閉」	表示しない
○ⒷⒸ ガス止	テスト遮断	LED点滅 24時間で消灯
○○○ ガス止	遠隔 遮断弁「閉」 センター遮断	表示しない
○ⒷⒸ ガス止	センター緊急遮断	LED点滅 24時間で消灯
○ⒷⒸ ガス止P	圧力低下遮断	LED点滅 24時間で消灯
ⒶⒷⒸ ガス止	遮断異常	LED点滅 24時間で消灯
A ガス止	電池電圧低下遮断	表示しない

供給設備の期限とガスメーターの表示について自社でハンドブックを作成し、設備点検時に携行する。

事業所名：北川プロパンガス商会

所在地：築城町

従業員数：３名