高圧ガス
優良保安
事例

点検簿への基準値の明記（２）

冷凍・空調設備-1-2-2

点検日誌へ基準値としてメーカー指示基準値や実績値を記載している。

点検時にすぐに比較し、機器の健全性について確認できる。

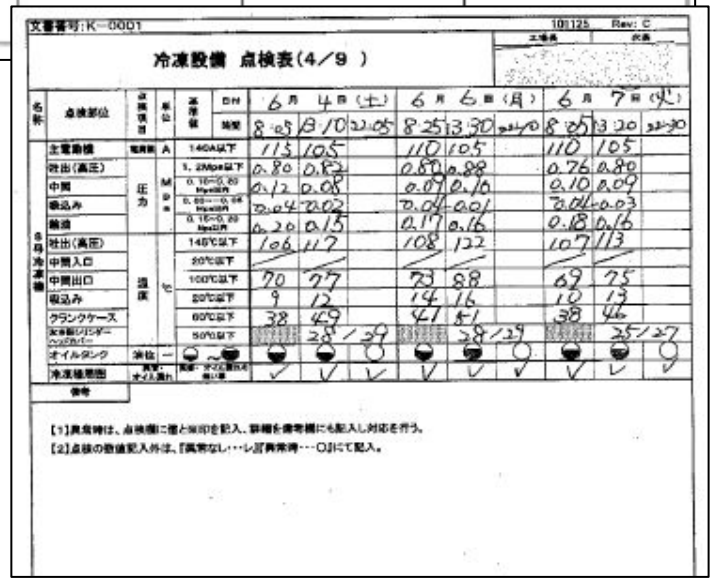

事業所名：（株）ふくれん　甘木工場
所在地：朝倉市
従業員数：２００名
****
事業所名：丸永製菓（株）
所在地：久留米市
従業員数：２８０名